

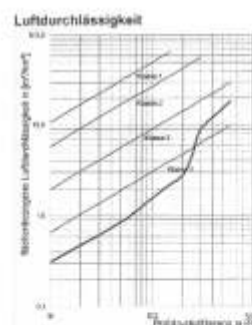


**Prüfbericht  
Nr. 105 22754**

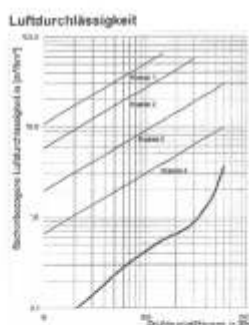


**Auftraggeber** ALUMIL-MILONAS S.A  
Industrial Area Kilkis  
GR-61100 Kilkis  
GREECE

**Gegenstand** Fenstersystem "M9400 SOFTLINE PLUS"  
Rahmenmaterial: Aluminium

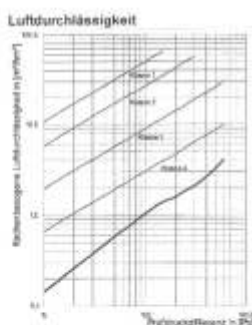


Schlagregendichtheit




kein Wassereintritt bis 600 Pa.

Schlagregendichtheit



kein Wassereintritt bis 750 Pa.

Schlagregendichtheit



kein Wassereintritt bis 600 Pa.

| 6. Einstufung nach DIN 18055 | Probekörper 1 | Probekörper 2 | Probekörper 3 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Beanspruchungsgruppe         | C             | C             | B             |

| Einstufung nach den neuen europäischen Normen     | Probekörper 1 | Probekörper 2 | Probekörper 3 |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Luftdurchlässigkeit, Klassifizierung DIN EN 1026  | 4             | 4             | 3             |
| Schlagregendichtheit, Klassifizierung DIN EN 1027 | 9A            | E 750         | 7A            |
| Gesamtklassifizierung der Windlast DIN EN 12211   | C5            | C5            | C4            |

**ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΕΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ**

| ΚΛΑΣΗ 1 | ΚΛΑΣΗ 2 | ΚΛΑΣΗ 3 | ΚΛΑΣΗ 4 | ΑΝΩΤΕΡΗ |
|---------|---------|---------|---------|---------|
|         |         |         |         |         |

**ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ**

| IA | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | Exxx | ΑΝΩΤΕΡΗ |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|---------|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |         |

**ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΑΝΕΜΟ**

| CI | C2 | C3 | C4 | C5 | ΑΝΩΤΕΡΗ |
|----|----|----|----|----|---------|
|    |    |    |    |    |         |

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ M9400**